המבצע האמור בכריכת המידיות והתאמתן בנוסם עליו למודיע למזמין ומקנה עליו בכך אי האמה ולכנבר הוחיתו בנתב בנסם ישמד בעבודתו

הערות

1. מערכת האירוח יסודות תותקן ע"י השמאי או שהשתתו ובכפוף לתקנות התשמ"ב-האירוח יסוד.
2. תוכנית זו כביצוע מערכת האירוח יסוד בלבד.
3. יש לתבר אלומיניום אין כל הכבלנאמות שבתואי סבעת הגישות ע"י הימוד מלא באורך 3 מ"מ המעיין בתוכנית.
4. סבעת הגישות תותקן בין תוכני פלטות הזיון של המבנה בקישור האופקי הנמוך ביותר של המבנה הפחות 5 מ"מ בתוך הבטון.
5. לפני ביצוע יציקות רצפה בדק הצף האירוח ע"י השמאי מומנה ואישור ע"י המפקח.
6. לאחר הטמנת מערכת האירוח יסודות יסוכו דוח בדיקה לתקינות המערכת.
7. בבדיקה העשיה בטון מזיון או מתכת יחמו הוראות תכנון התשמל (האירוח יסוד) והא תצויר בפס הטואות פוטנציאלים.
8. בטשמרים מחוטר מוכיר או בטון הנמצאים בתחום אזור 1 חונה רשת מתבנדות אשר תחבר בטערכת הטות פוטנציאלים.
9. כל חלק מתכתי בגיש של הבדיבה הש המתכן הנמצא באזור 0, אזור 1 או אזור 2 יחובר באופן אלחוטי לטערכת הטואות פוטנציאלים.
10. עלייה ומבצעת ביטוי מערכת האירוח בפסי הטואות פוטנציאלים תבוצע ע"י ברזל מגולוון בחתך 40x4.
11. יש לבצע ביטורת לטערכת האירוח יסודות בגמר החתנה ולפני יציקות הרצפה.
12. יש לבצע ריתוכים במרתיכים עד 5 מטר לברזלי הזיון ולבורות היטוד.
13. חיבורי תערכת האירוח יסודות ע"י ריתוכים בלבד ובאורך של 3 מ"מ.
14. סבעת גישות תותקן בין תוכני פלטות הזיון של המבנה, שלומנבו בישוד בטון בצורה מדויקת ומתוכנת כשהפלגי האירוח על חתך העבד שלה אבנית אם היא מפה פלה.
15. ראה פרטים לאירוח יסודות.

הצהרת התשמלאי המבצע

הריני מצהיר שתתקנו המתואר בתוכנית זו בוצע על ידי כפי כללי המקצוע והבטיחות, בהתאם לוראות חוק התשמל תשכ"ח 1954 והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקנני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים. הנני מצהיר כי המתקן הנ"ל נבדק וזוהא במצב תקין וראוי לשימוש.

שם התשמלאי:_____ סוג רשיון:_____

ת"ז:_____ טלפון:_____

תאריך:_____ מס' רישיון:_____

חתימה:_____ שם הלקוח:_____

מקרא להוראת יסודות

"יציאת "חוצ' ויצוני מסוג מוגמן 40x4 מלם מחוזר לטבעת הגישה האירוח יסוד. עגד "יציאת חוצ' בנוסמה ביטורת אטומה המאוריות שמעוה בטיר ל-30 מלם מעבר מפי הטבע-שעלולם "מלעבה". ראה פרט.	
סבעת גישה הוקפת ו/או קישר של מערכת האירוח יסוד עשוי מפס פרזה מוגמן 40x4 מלם	
פס הטואות פוטנציאלים-חוט 50x5 מחוצ ל ס מכיני חיבור לפחות, מכיני האירוח שבין סבעת הגישה לפס הטואות פוטנציאלים מבודד בחוט 50x5 מלם מחוזר לטבעת הגישה באזור ריחוד של 5 מ"מ לפחות וינוצע ע"י השמאי או בהשגחתו.	

מקרא

1. צבעת מים (אם קיימת)
2. צבעת ביוב (אם קיימת)
3. מכיני האירוח כלחת חשמל
4. יציאות שמורות בפס הטואות הפוטנציאלים למכיני חיבור נוספים
5. שירותים מתכתיים כלליים

פרט עקרוני כמכיני חיבור לפחים

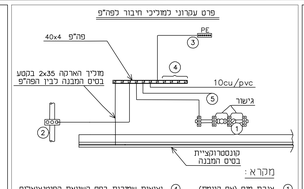

פרט 1

חבור - ריחוד המשיד הרצפה.



פרט 2

האירקת יסודות - דוגמה לביצוע כלונאות.

פס הטואות הפוטנציאלים
מוכיר האירוח נקטע עבור סבעת הגישה לפס הטואות הפוטנציאלים פס מגולגל 40/4
הוברים ע"י ריחוד 5 מ"מ לפחות
הוברים ע"י ריחוד
בריחוד אבני כל הגובה
בריחוד אבני - כל עובה הכלונאה בריחוד עגול -לפחות 12 מ"מ
מעגמון בריחוד עגול 12 מ"מ
מעגמון בריחוד אבני כל הגובה
מעגמון בריחוד עגול לפחות